


Q = 100 kg/h

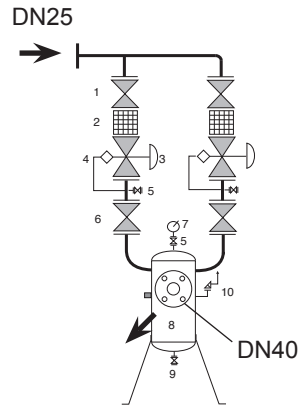

COPRIM - ITALY

€ INAIL 0100
modulo H - H1
Garanzia di Qualità Totale

PED
 Pressure
 Equipment
 Directive

	Descrizione	Description	Description
1	Valvola a sfera PN40 DN15	Vanne sphérique	Ball valve
2	Filtro M/F 1"	Filtre	Filter
3	Riduttore Alfa10 AP	Detendeur	Gas regulator HP
4	Valvola di blocco max.	Soupape OPSO	OPSO valve
5	Rubinetto a spillo 1/4"	Robinet à aiguille	Needle valve
6	Manometro Ø 60 2,5 bar	Manomètre	Pressure gauge
7	Barilotto di condensa 4"	Reservoir de condense	Condensate tank
8	Valvola a sfera M/F 1/4"	Vanne sphérique	Ball valve
9	Valvola di sicurezza 1/4"	Soupape de sécurité	Safety valve

VERSIONI - versions - variant

Cod. 1.37.01	Cod. 1.37.02	Cod. 1.37.03	Cod. 1.37.04
Cod. 1.37.05	Cod. 1.37.06	Cod. 1.37.07	Cod. 1.37.08

GRUPPO DI RIDUZIONE GPL 1° STADIO

LPG reduction station HP

Unité de réduction de GPL

Q = 200 kg/h

COPRIM - ITALY

INAIL 0100
modulo H - H1
Garanzia di Qualità Totale



PED
Pressure
Equipment
Directive



Cod. 1.37.12

Con blocco max pressione
With OPSO valve
Avec soupape OPSO

Cod. 1.37.13

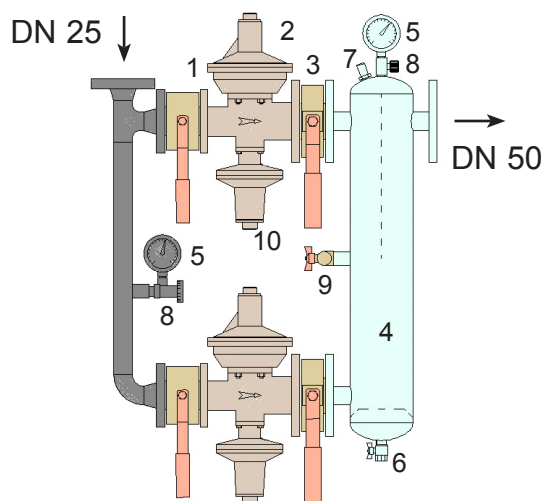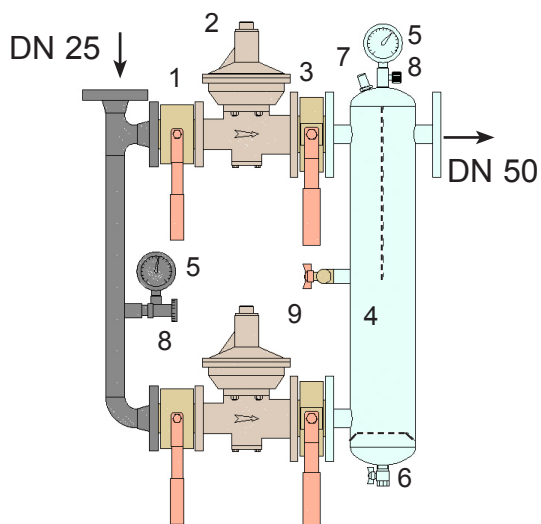

P₁ = 2 ÷ 18 bar

P₂ = 0,5 bar (a richiesta max 1,5 bar - on request - sur demande)

Pos.	Descrizione	Description	Description	DN	PN
1	Valvola a sfera	Vanne sphérique	Ball valve	25	40
2	Riduttore "Coprìma Alfa 31"	Détendeur	Gas regulator	25 - 40	40
3	Valvola a farfalla "Coprìma"	Vanne papillon	Butterfly valve	40	16
4	Barilotto di condensa	Reservoir de condense	Condensate tank	4"	16
5	Manometro Ø 60	Manomètre	Pressure gauge	1/4"	-
6	Valvola a sfera di spurgo	Vanne sphérique	Ball valve	1/4"	16
7	Valvola di sicurezza (P ₂ x 2)	Soupape de sécurité	Safety valve	1/4"	-
8	Rubinetto a spillo in acciaio	Robinet à aiguille	Needle valve	1/4"	40
9	Valvola a sfera a squadra	Vanne sphérique	Ball valve	1/2"	16
10	Valvola di blocco max pressione	Soupape de sécurité OPSO	OPSO shut off valve	-	-

GRUPPO DI RIDUZIONE GPL 1° STADIO

Q = 300 kg/h

LPG reduction station HP

Unité de réduction de GPL

COPRIM - ITALY

INAIL 0100
modulo H - H1
Garanzia di Qualità Totale

PED
Pressure
Equipment
Directive





Cod. 1.37.123

Con blocco max pressione

With OPSO valve

Avec soupape OPSO

Cod. 1.37.133

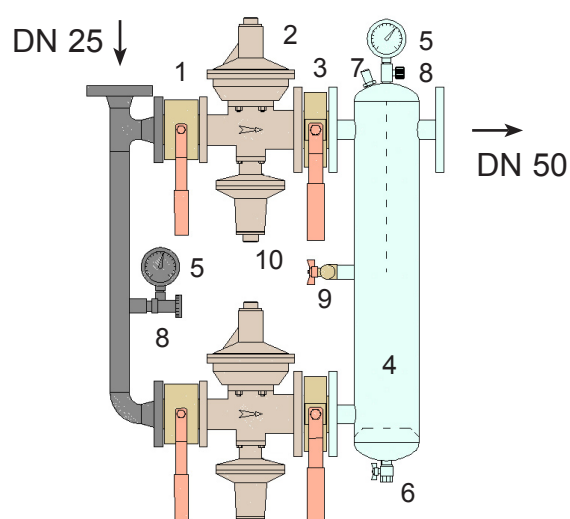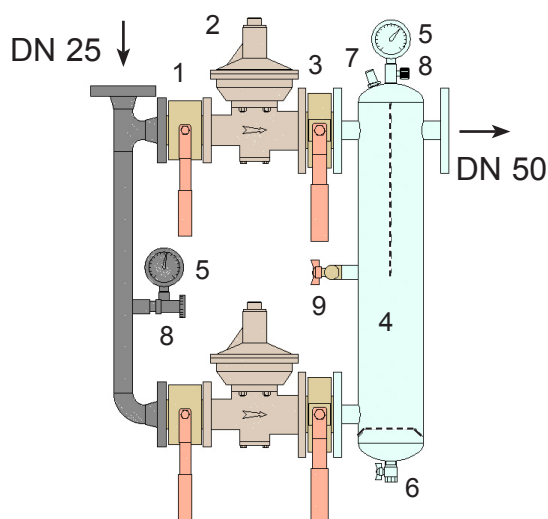

P₁ = 2 ÷ 18 bar

P₂ = 0,5 bar (a richiesta max 1,5 bar - on request - sur demande)

Pos.	Descrizione	Description	Description	DN	PN
1	Valvola a sfera	Vanne sphérique	Ball valve	25	40
2	Riduttore "Coprìma Alfa 35"	Détendeur	Gas regulator	25 - 50	40
3	Valvola a farfalla "Coprìma"	Vanne papillon	Butterfly valve	50	16
4	Barilotto di condensa	Reservoir de condense	Condensate tank	4"	16
5	Manometro Ø 60	Manomètre	Pressure gauge	1/4"	-
6	Valvola a sfera di spurgo	Vanne sphérique	Ball valve	1/4"	16
7	Valvola di sicurezza (P ₂ x 2)	Soupape de sécurité	Safety valve	1/4"	-
8	Rubinetto a spillo in acciaio	Robinet à aiguille	Needle valve	1/4"	40
9	Valvola a sfera a squadra	Vanne sphérique	Ball valve	1/2"	16
10	Valvola di blocco max pressione	Soupape de sécurité OPSO	OPSO shut off valve	-	-

GRUPPO DI RIDUZIONE GPL 1° STADIO


Q = 500 kg/h

LPG reduction station HP

Unité de réduction de GPL



Cod. **1.37.16**

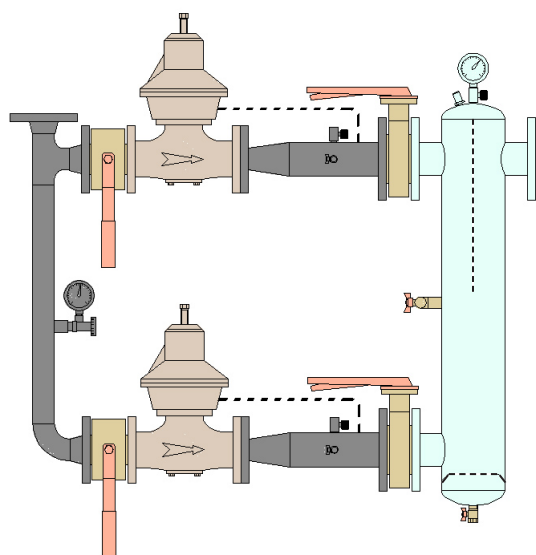

€ **INAIL 0100**

modulo **H - H1**
Garanzia di Qualità Totale


COPRIM - ITALY

Con blocco max pressione

With OPSO valve

Avec soupape OPSO

Cod. **1.37.22**

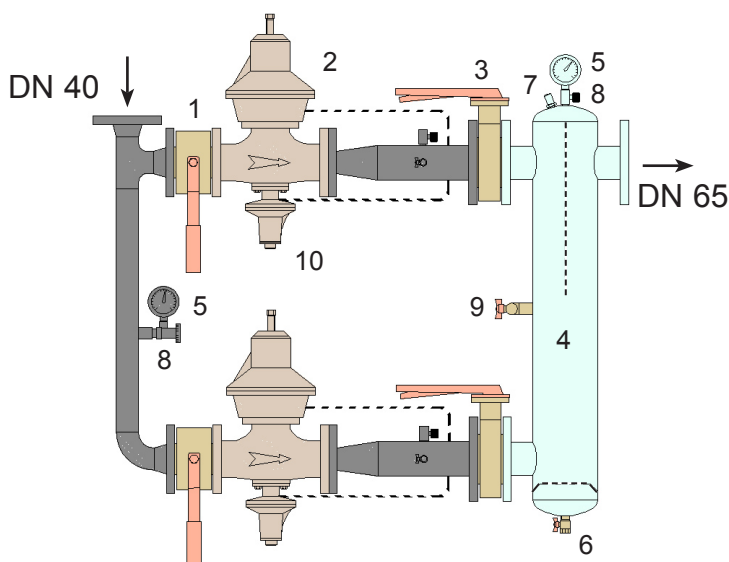

P₁ = 2 ÷ 18 bar

P₂ = 0,5 bar (a richiesta max 1,5 bar - on request - sur demande)

Pos.	Descrizione	Description	Description	DN	PN
1	Valvola a sfera	Vanne sphérique	Ball valve	40	40
2	Riduttore "Coprìma Alfa 40"	Détendeur	Gas regulator	40 - 40	40
3	Valvola a farfalla "Coprìma"	Vanne papillon	Butterfly valve	65	16
4	Barilotto di condensa	Reservoir de condense	Condensate tank	6"	16
5	Manometro Ø 60	Manomètre	Pressure gauge	1/4"	-
6	Valvola a sfera di spurgo	Vanne sphérique	Ball valve	1/4"	16
7	Valvola di sicurezza (P ₂ x 2)	Soupape de sécurité	Safety valve	1/4"	-
8	Rubinetto a spillo in acciaio	Robinet à aiguille	Needle valve	1/4"	40
9	Valvola a sfera a squadra	Vanne sphérique	Ball valve	1/2"	16
10	Valvola di blocco max pressione	Soupape de sécurité OPSO	OPSO shut off valve	-	-

GRUPPO DI RIDUZIONE GPL 1° STADIO

Q = 1000 kg/h

LPG reduction station HP

Unité de réduction de GPL




INAIL 0100
 modulo H - H1
 Garanzia di Qualità Totale

PED
 Pressure
 Equipment
 Directive

COPRIM - ITALY



Con blocco max pressione

With OPSO valve

Avec soupape OPSO

Cod. **1.37.18**

Cod. **1.37.23**

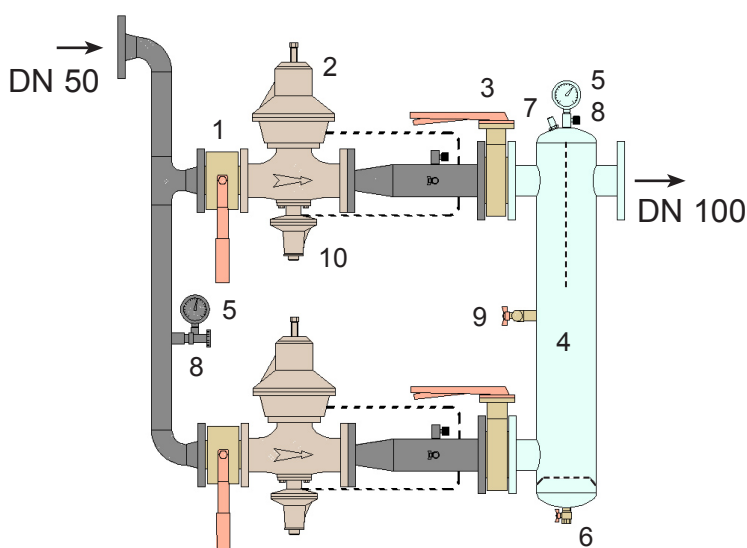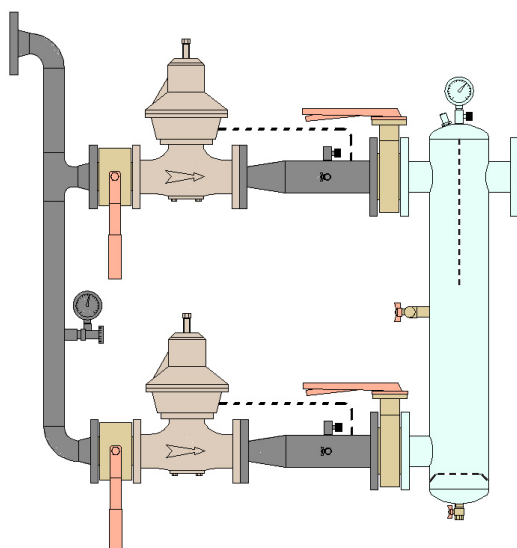

P₁ = 2 ÷ 18 bar

P₂ = 0,5 bar (a richiesta max 1,5 bar - on request - sur demande)

Pos.	Descrizione	Description	Description	DN	PN
1	Valvola a sfera	Vanne sphérique	Ball valve	50	40
2	Riduttore "Coprime Alfa 50"	Détendeur	Gas regulator	50 - 50	40
3	Valvola a farfalla "Coprime"	Vanne papillon	Butterfly valve	80	16
4	Barilotto di condensa	Reservoir de condense	Condensate tank	8"	16
5	Manometro Ø 60	Manomètre	Pressure gauge	1/4"	-
6	Valvola a sfera di spurgo	Vanne sphérique	Ball valve	1/4"	16
7	Valvola di sicurezza (P ₂ x 2)	Soupape de sécurité	Safety valve	1/4"	-
8	Rubinetto a spillo in acciaio	Robinet à aiguille	Needle valve	1/4"	40
9	Valvola a sfera a squadra	Vanne sphérique	Ball valve	1/2"	16
10	Valvola di blocco max pressione	Soupape de sécurité OPSO	OPSO shut off valve	-	-